



COMMENT BIEN ADMINISTRER LE SCELLANT À TRAYON LOCKOUT® À VOS VACHES LAITIÈRES.


Veuillez suivre ces étapes pour obtenir des résultats optimaux dans le cadre d'un protocole de tarissement.

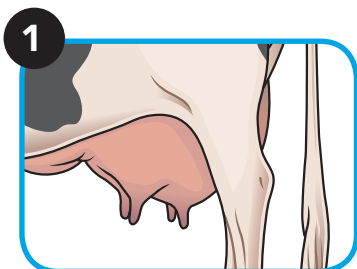


Assurez-vous que chaque quartier a été complètement vidé de son lait.

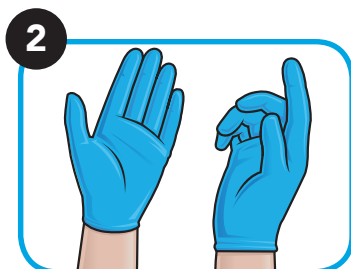


Une bonne hygiène est essentielle. Il est important de garder les seringues propres et de remplacer ou de désinfecter les gants jetables entre chaque vache ou lorsqu'ils sont souillés. **NE PAS** immerger les seringues dans l'eau avant l'utilisation.

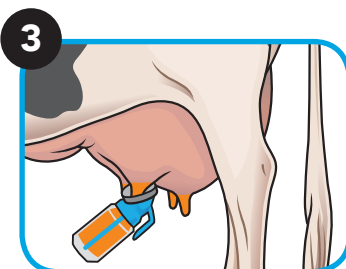


Trempez les trayons dans une solution germicide. Laissez agir pendant 30 secondes. Séchez chaque trayon avec une serviette propre.

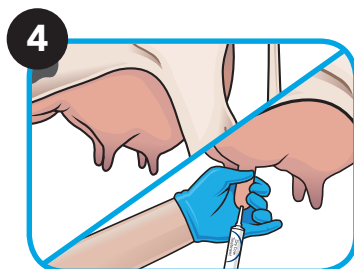


Si le protocole de tarissement de votre ferme le recommande, administrez un traitement antimicrobien de la vache tarie conformément au libellé.

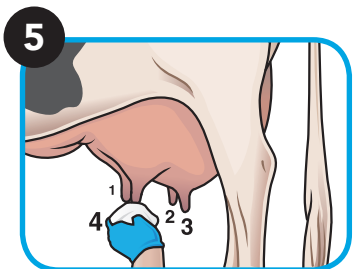


Frottez chaque extrémité de trayon avec un tampon imbibé d'alcool à 70 %, en commençant par les trayons les plus éloignés.

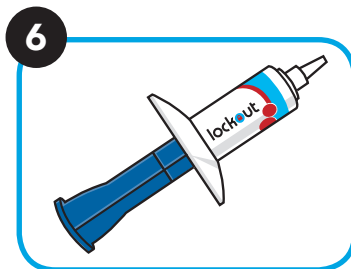


Retirez le capuchon du Lockout® en prenant soin de ne pas toucher l'embout. **Une bonne hygiène est de mise.**

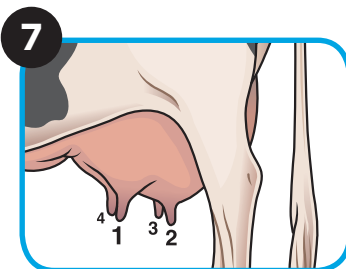


Vous allez infuser les trayons dans l'ordre inverse du nettoyage, c'est à dire en commençant par le plus proche de vous.

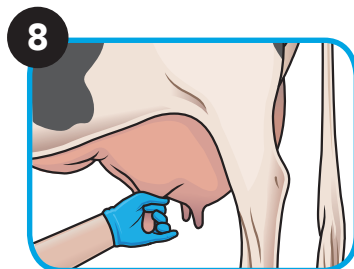


Pour chaque trayon, **pincez la base du trayon** à sa jonction avec le pis. Cette étape aide à positionner Lockout® dans la citerne du trayon.

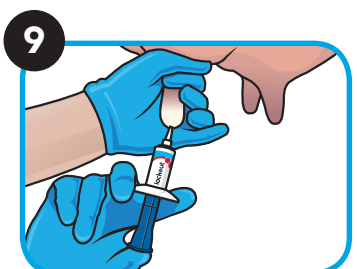


Administrez Lockout® en utilisant la technique d'insertion partielle.

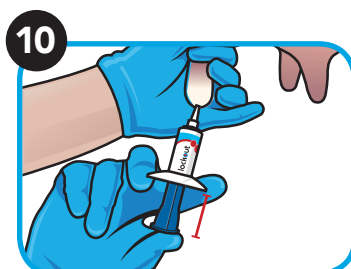

Une dose complète a été administrée lorsque l'indicateur d'application disparaît complètement dans la seringue. Vous remarquerez que le piston ne s'est enfoncé que d'un pouce.

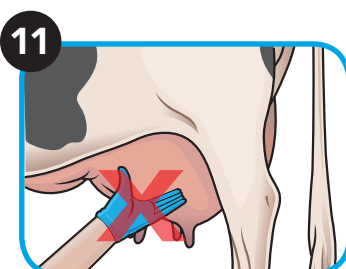


NE PAS masser le scellant à trayon Lockout® dans le pis.

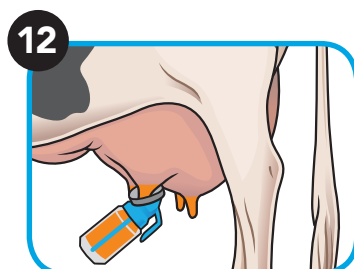

Appliquez un désinfectant à trayon post-traité.


VEUILLEZ SUIVRE CES ÉTAPES POUR RETIRER LE SCELLANT À TRAYON LOCKOUT® :

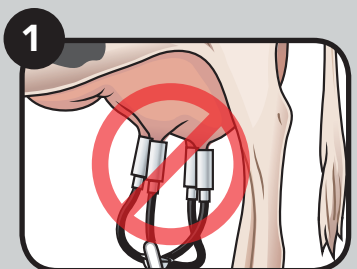


Afin de limiter les résidus de scellant dans la conduite de lait, **ÉVITEZ** de retirer Lockout® à l'aide de la machine à traire ou d'un système de traite robotisé.



Au moment du vèlage, bien vider manuellement chaque trayon en commençant par la partie supérieure en descendant. Effectuez 10 à 12 jets par trayon, ou jusqu'à ce qu'aucune particule bleue ne sorte.

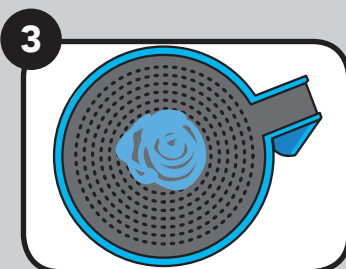

Identification : Lockout® est le premier scellant interne à trayon sans antibiotique offert sous forme de pâte bleue visible facile à distinguer du lait pendant son retrait. Si vous voyez du bleu, il reste du scellant à retirer.

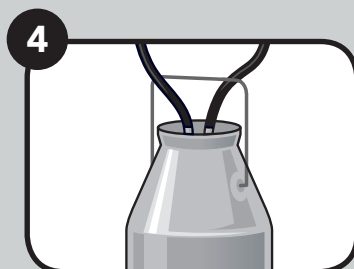

Écartez le lait des vaches fraîches vèlées du réservoir pendant au moins 72 heures, selon la procédure normale post-vèlage. Voir les renseignements sur la période de retrait ci-dessous.

RENSEIGNEMENTS SUR LA PÉRIODE DE RETRAIT : Lorsque Lockout® est utilisé seul, une période de retrait n'est pas nécessaire ni pour le lait ni pour la viande. Si un traitement pour vache tarie est utilisé avec Lockout®, respectez les périodes de retrait des antibiotiques recommandées conformément au libellé.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ : L'ingestion du produit par les veaux est sans danger et ne cause aucun effet indésirable.

LOCKOUT® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.
© 2026 Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc. Tous droits réservés.

lockout®
Pour en savoir plus, visitez
LockoutBleu.ca

 **Boehringer
Ingelheim**